


OD ZG PO BUDYNKU SZKOŁY PROWADZIĆ PODTYNKOWO W ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANIE W RURZE TYPU RVKL 36 W PROJEKTOWANYM BUDYNKU PROWADZIĆ PODTYNKOWO W RURZE TYPU RVKL 36

SM-1 - STYCZNIK TYPU SM-316 230-zr (Legrand)
LZ - LISTWA ZACISKOWA
P - PRZEŁĄCZNIK "1" "0" "2"
Pz - MOC ZAINSTALOWANA [kW]

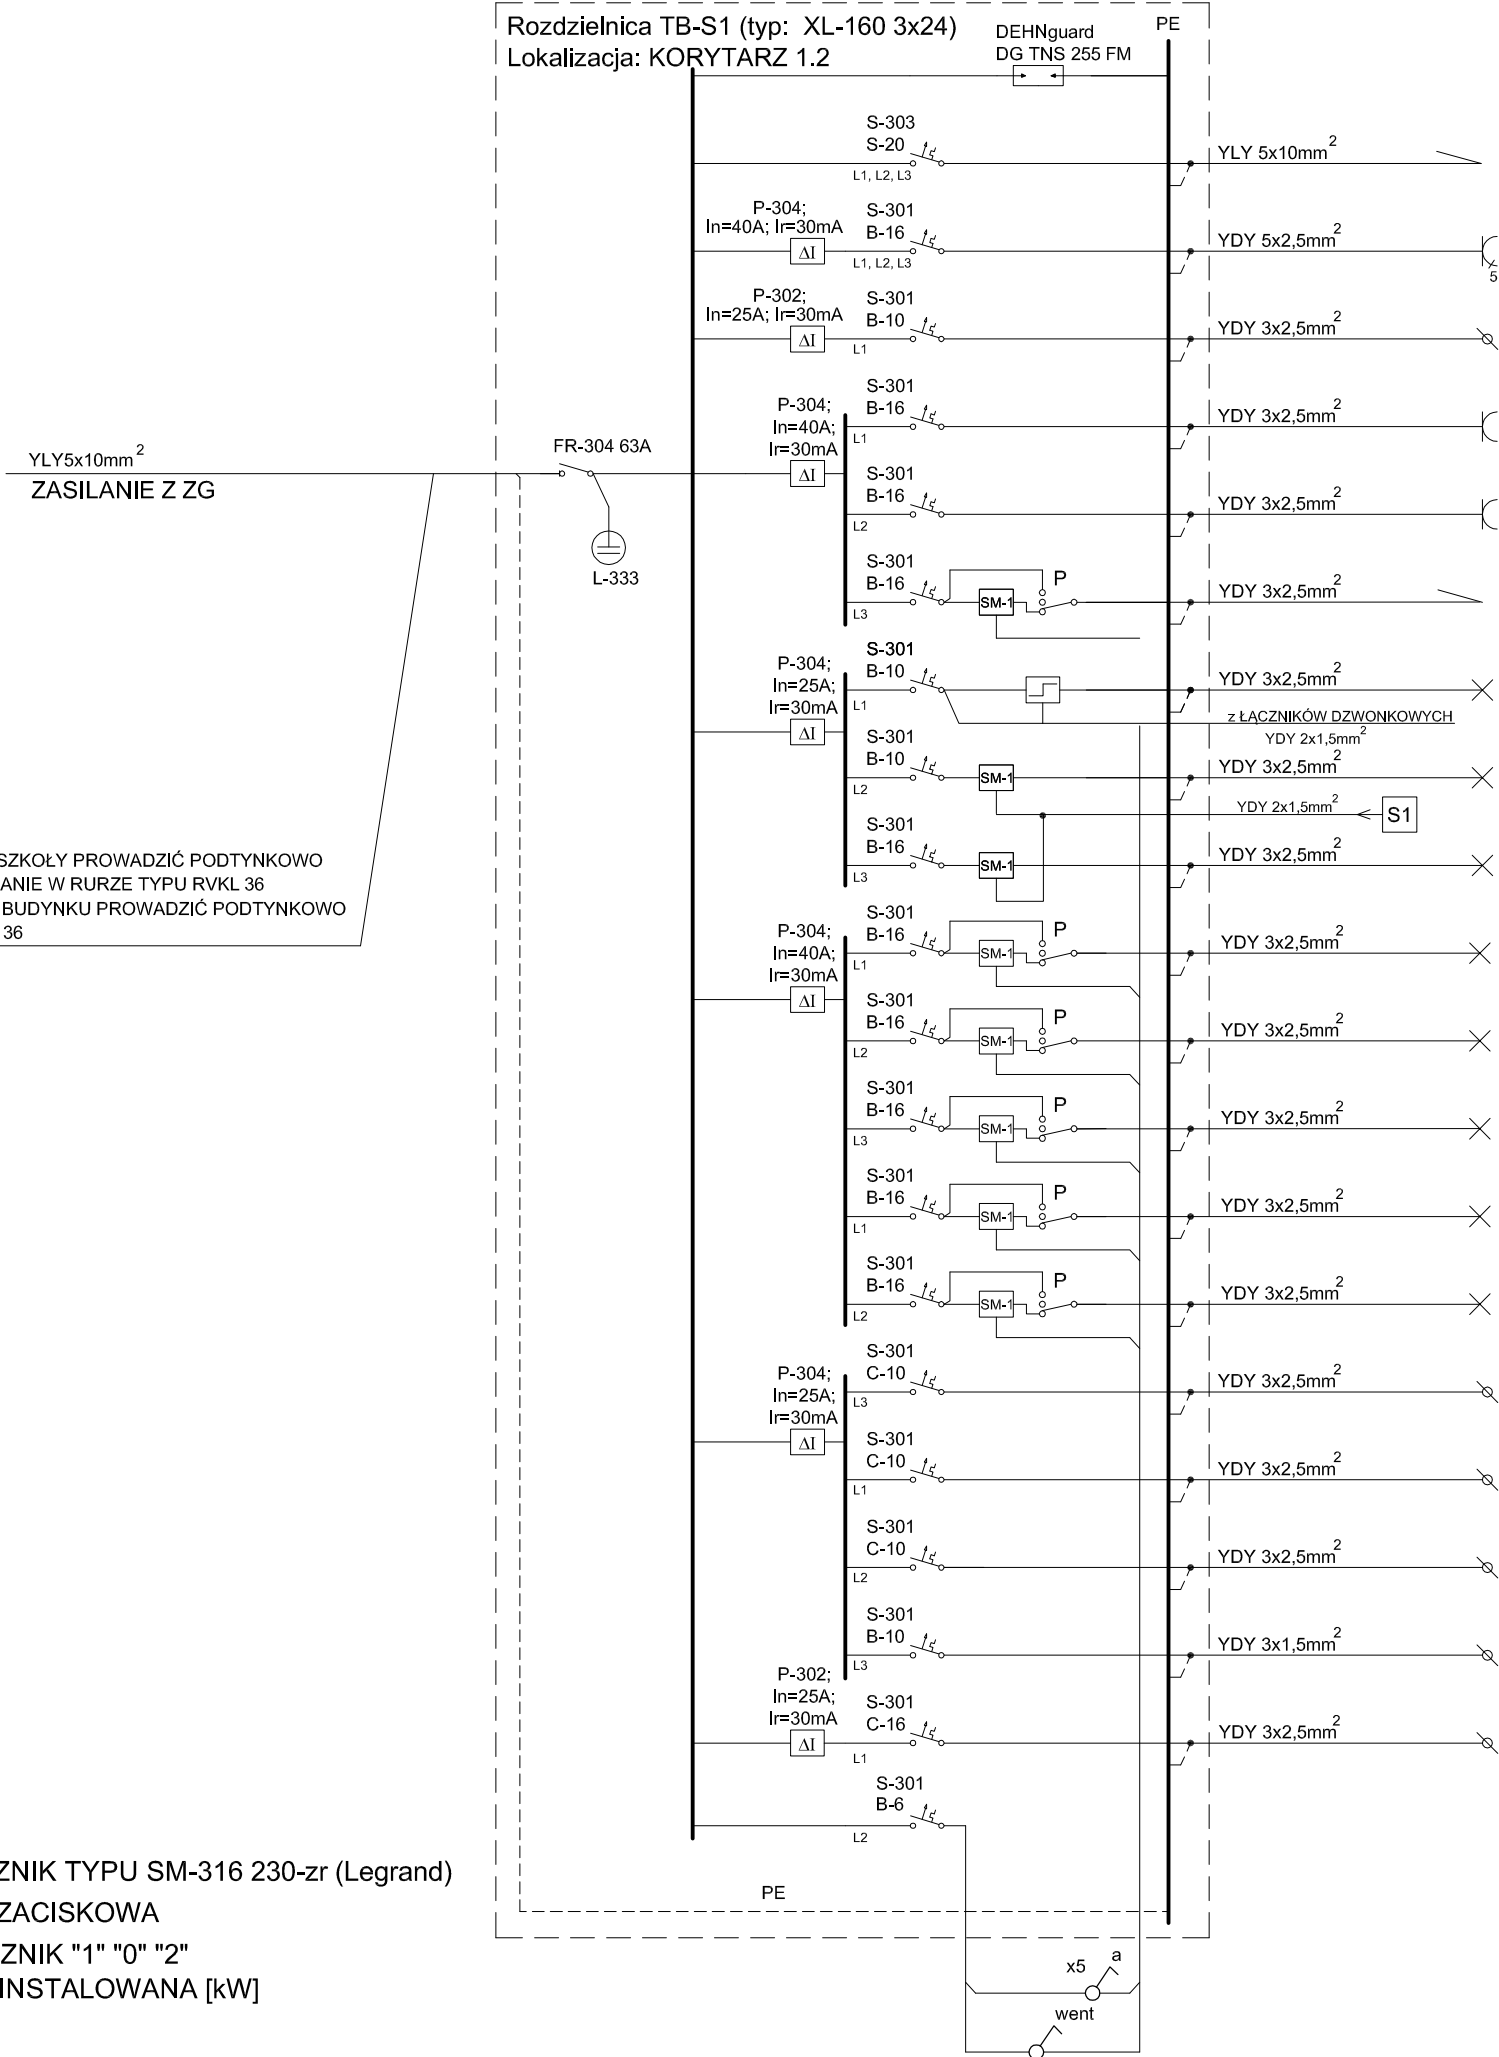

Nr obw.	P _z	NAZWA OBWODU
1/0	-	Ogranicznik przepięć
1/1	-	ZASILANIE TB-S2
1/2	2,00	Gniazdo 3-faz sala 1.1
1/3	0,80	Zasilanie nagrzewnic
1/4	1,00	Gn. 1-faz sala 1.1
1/5	1,00	Gn.1-faz pomieszczenie + Ośw. 1.4
1/6	1,00	Zasilanie wentylatorów
1/7	0,80	Ośw. Korytarz 1.2 i 1.3, 0.1, Ewak.
1/8	0,10	Oświetlenie nocne
1/9	0,50	Oświetlenie zewnętrzne
1/10	0,56	Oświetlenie - HALI - SEKCJA a
	0,56	Oświetlenie - HALI - SEKCJA b
	0,56	Oświetlenie - HALI - SEKCJA c
	0,56	Oświetlenie - HALI - SEKCJA d
1/11	0,80	Zasilanie napędu tablic koszy
	0,25	Zasilanie napędu kotary
1/12	0,10	Zasilanie - centrala oddymiania
1/13	0,20	Zasilanie tablicy wyników
1/14	0,55	Zasilanie - Dźwig osobowy
11,90 kW		

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
UKŁAD SIECI:
TN-S

PROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY

BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TEMAT	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RABCE-ZDRÓJ
LOKALIZACJA	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RABCE-ZDRÓJ 34-700 RABKA-ZDRÓJ UL. KOŚCIUSZKI 9
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU Al. TYSIĄCLECIA 35 34-400 NOWY TARG
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI - TB-S1
PROJEKTANT	mgr inż. KRZYSZTOF KOKOSZKA
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KRZYSZTOF JANUSZ

SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
-	2017.06	1	E

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA G.P. ZERIBA (Dz. U 24/2004, poz. 83, art. 115-118)